


DAIKIN







MANUALE D'INSTALLAZIONE



**Climatizzatori serie Split
Climatizzatori Multi system**

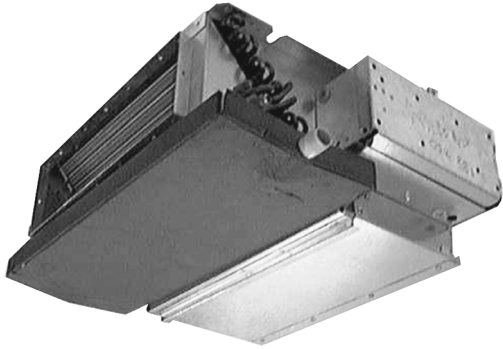

FDBQ25B8V1

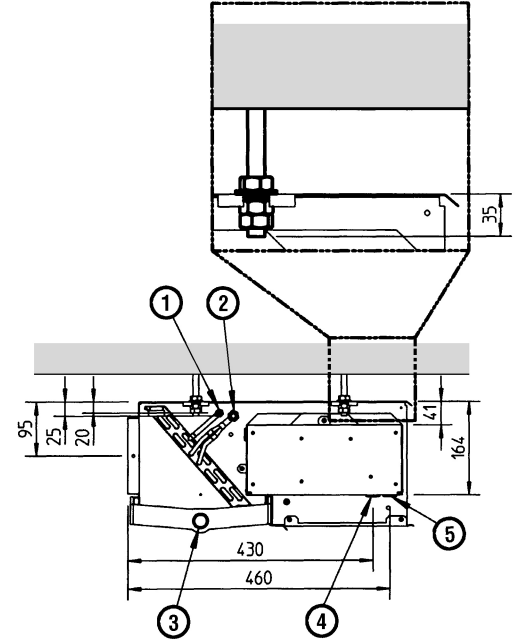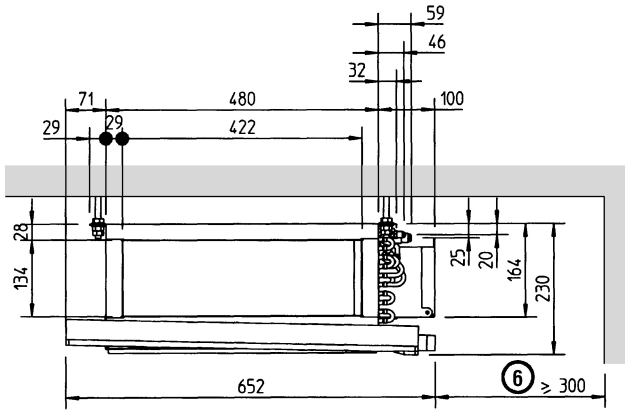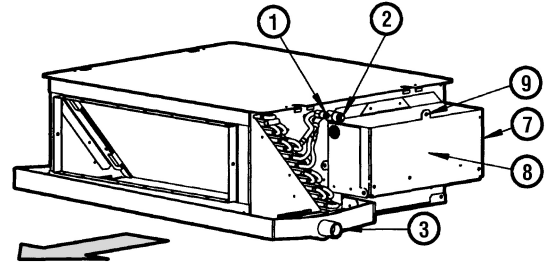
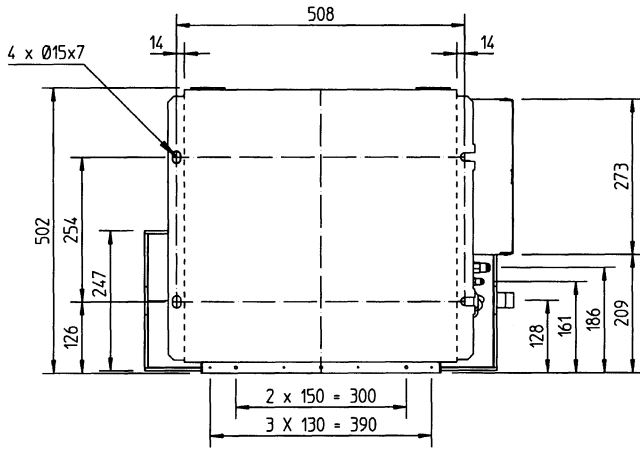


1

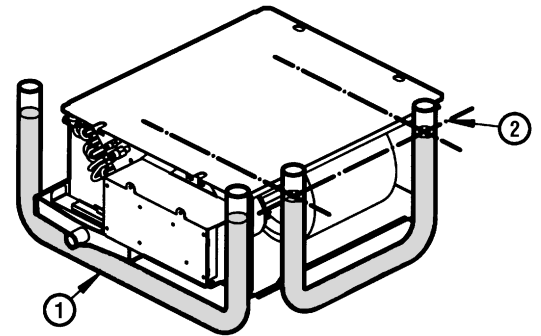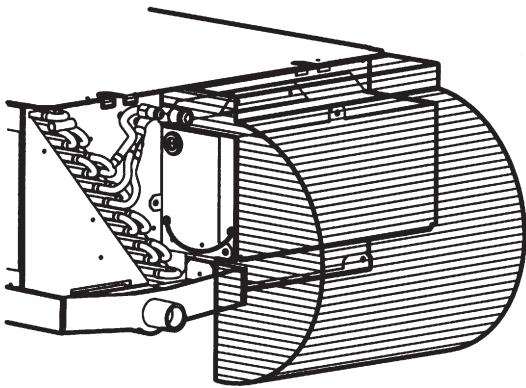

2

3

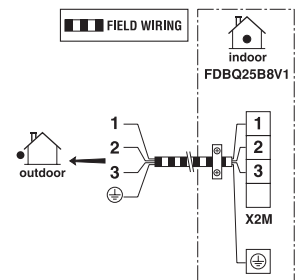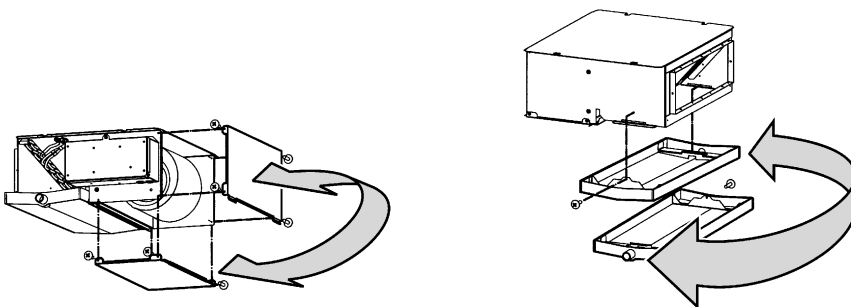

4

5

6

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITS/VERKLARING

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DECLARACÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАРЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - ОПЕЧЕЛЕНИЕ-СЕРТИФИКАЦИИ
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSSTÄMMELSE

CE - IZJAVA-O-USKLADNOSTI
CE - ILMOITUS-YHDENNAUKSAISLUPUESTA
CE - DEKLARACJA-ZGODNOSCI
CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA-O-USKLADNOSTI
CE - MEGFELELŐSÉG-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACIJA-ZGODNOSCI
CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA-O USKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARACIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

CE - ATTIKITIES-DEKLARACIJA
CE - ATBLĪSTĪBAS-DEKLARACIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

- 01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions;
- 02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder Dokumenten entspr̄ichentlich entsprechen, unter der Voraussetzung, daŒ sie gemäß unserer Anweisungen eingesetzt werden;
- 03 sono conformi ai(s) seguente(i) standard(i) o altro(i) documento(i) o con(i) altri(i) documenti, a patto che vengano usati in conformit  alle nostre istruzioni;
- 04 conform de la(r) norme(i) sau (s)e documente(i) normative, cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 05 estn en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativos, siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones;
- 06 sono conformi all(i) seguente(i) standard(i) o altro(i) documento(i) o con altri(i) documenti, a patto che vengano usati in conformit  alle nostre istruzioni;
- 07 eikai ouyopwa me to(i) arholoyto(i) proytomato(i) ti ollo euyropolo(i) konovoyon, upo tivn proymnoyon sti yporayoyntoytra oyoyowpa me th dytyhce, upc;

- 09 esito em conformidade com al(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativos, desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções;
- 10 overholder følgende standard(er) eller andre andre retningsgivernde dokument(er), boudsat at disse anvendes i henhold til vore instruksjoner;
- 11 respektive utrustning  r utiform i  verensst melse med och f ljer f ljande standard(er) eller andra normgivande dokument, under foruts ttning att anv ndningen sker i  verensst melse med v ra instruktioner;
- 12 respektive utstyri er i overensstemmelse med f lgende standard(er) eller andre normgivernde dokument(er), under foruts ttning at disse brudes i henhold til v re instruksjoner;
- 13 rastaaat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vastauksissa edellytetten, ett  nitit  k ytet in ohjeidenme mukaisesti;
- 14 za predlozku, Œe sou vyuŒiv ny v souladu s naŒimi pokryty, odpov daj n sledujcm norm m nebo normativnm dokumentum;
- 15 v skladu sa sledjeteim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), iz uvelj da se oni koriste v skladu s naŒim uputami.

- 16  leles felel ss ge tudatában kijelenti, hogy a klimatelez s m deljek, melyekre v nyilatkozati vonatkozik;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 19 obo uporabenju dolo ob;
- 20 vestavljaj nabelele;
- 21 sredstavki krayavre na;
- 22 likants nostat, patikiam;
- 23 enerogji prasbas, kas notekas;
- 24 ordizavlic ustanovena;
- 25 unun kogyallama uygun olarak;
- 19 Direktiva, med senere  ndringer;
- 20 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 21 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 22 Direktivoje su popunjajumos;
- 23 Direktivas, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, segun lo emendado;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 11 Information * enigt <A> och godk nts av enligt Certifikat <C>;
- 12 Merk * som det fremkommer i <A> og gjenom positiv meldelse av ifolge Sertifikat <C>;
- 13 Huom * jatkona esitety tasavastassa <A> jtki dika on hyvaksyty Sertifikaatin <C> mukaisesti;
- 14 Poznamka * jak bylo uvedeno v <A> pozitive zjsteno v souladu s ovjedenim <C>.
- 15 Napomena * kako je izobeno u <A> pozitivno ocijeno od strane prema Certifikatu <C>.

- 16 Megejyzt s * a/z <A> alapj n, a/z igazola a megfelel s t, a/z <C> tanulstny szerint;
- 17 Uwaga * zgodnie z dokumentacj <A> pozytywn opini jatkowce av ifolge Sertifikatu <C>.
- 18 Nota * asa cum este stabilit in <A> si anexat pozitiv raportul de conformitate cu Certificatul <C>.
- 19 Opomba * kot je obljeno v <A> in odobreno s strani v skladu s ovjednim <C>.
- 20 M rkus * ragu on n adatu dokument <A> ja heals k leud jaty vastavali sertifikaadil <C>.

- 11 Information * enigt <A> alapj n, a/z igazola a megfelel s t, a/z <C> tanulstny szerint;
- 12 Merk * som det fremkommer i <A> og gjenom positiv meldelse av ifolge Sertifikat <C>.
- 13 Huom * jatkona esitety tasavastassa <A> jtki dika on hyvaksyty Sertifikaatin <C> mukaisesti;
- 14 Poznamka * jak bylo uvedeno v <A> pozitive zjsteno v souladu s ovjedenim <C>.
- 15 Napomena * kako je izobeno u <A> pozitivno ocijeno od strane prema Certifikatu <C>.

- 16 Meggejyzt s * a/z <A> alapj n, a/z igazola a megfelel s t, a/z <C> tanulstny szerint;
- 17 Uwaga * zgodnie z dokumentacj <A> pozytywn opini jatkowce av ifolge Sertifikatu <C>.
- 18 Nota * asa cum este stabilit in <A> si anexat pozitiv raportul de conformitate cu Certificatul <C>.
- 19 Opomba * kot je obljeno v <A> in odobreno s strani v skladu s ovjednim <C>.
- 20 M rkus * ragu on n adatu dokument <A> ja heals k leud jaty vastavali sertifikaadil <C>.

- 11 Information * enigt <A> alapj n, a/z igazola a megfelel s t, a/z <C> tanulstny szerint;
- 12 Merk * som det fremkommer i <A> og gjenom positiv meldelse av ifolge Sertifikat <C>.
- 13 Huom * jatkona esitety tasavastassa <A> jtki dika on hyvaksyty Sertifikaatin <C> mukaisesti;
- 14 Poznamka * jak bylo uvedeno v <A> pozitive zjsteno v souladu s ovjedenim <C>.
- 15 Napomena * kako je izobeno u <A> pozitivno ocijeno od strane prema Certifikatu <C>.

- 16 Meggejyzt s * a/z <A> alapj n, a/z igazola a megfelel s t, a/z <C> tanulstny szerint;
- 17 Uwaga * zgodnie z dokumentacj <A> pozytywn opini jatkowce av ifolge Sertifikatu <C>.
- 18 Nota * asa cum este stabilit in <A> si anexat pozitiv raportul de conformitate cu Certificatul <C>.
- 19 Opomba * kot je obljeno v <A> in odobreno s strani v skladu s ovjednim <C>.
- 20 M rkus * ragu on n adatu dokument <A> ja heals k leud jaty vastavali sertifikaadil <C>.

- 11 Information * enigt <A> alapj n, a/z igazola a megfelel s t, a/z <C> tanulstny szerint;
- 12 Merk * som det fremkommer i <A> og gjenom positiv meldelse av ifolge Sertifikat <C>.
- 13 Huom * jatkona esitety tasavastassa <A> jtki dika on hyvaksyty Sertifikaatin <C> mukaisesti;
- 14 Poznamka * jak bylo uvedeno v <A> pozitive zjsteno v souladu s ovjedenim <C>.
- 15 Napomena * kako je izobeno u <A> pozitivno ocijeno od strane prema Certifikatu <C>.

- 16 Meggejyzt s * a/z <A> alapj n, a/z igazola a megfelel s t, a/z <C> tanulstny szerint;
- 17 Uwaga * zgodnie z dokumentacj <A> pozytywn opini jatkowce av ifolge Sertifikatu <C>.
- 18 Nota * asa cum este stabilit in <A> si anexat pozitiv raportul de conformitate cu Certificatul <C>.
- 19 Opomba * kot je obljeno v <A> in odobreno s strani v skladu s ovjednim <C>.
- 20 M rkus * ragu on n adatu dokument <A> ja heals k leud jaty vastavali sertifikaadil <C>.

FDBQ25B8V1,

CE - IZJAVA-O USKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARACIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

CE - IZJAVA-O USKLADNOSTI
CE - MEGFELELŐSÉG-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACIJA-ZGODNOSCI
CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA-O USKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARACIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

CE - ATTIKITIES-DEKLARACIJA
CE - ATBLĪSTĪBAS-DEKLARACIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

CE - ATTIKITIES-DEKLARACIJA
CE - ATBLĪSTĪBAS-DEKLARACIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

- 11 Informa on * enigt <A> alapj n, a/z igazola a megfelel s t, a/z <C> tanulstny szerint;
- 12 Merk * som det fremkommer i <A> og gjenom positiv meldelse av ifolge Sertifikat <C>.
- 13 Huom * jatkona esitety tasavastassa <A> jtki dika on hyvaksyty Sertifikaatin <C> mukaisesti;
- 14 Poznamka * jak bylo uvedeno v <A> pozitive zjsteno v souladu s ovjedenim <C>.
- 15 Napomena * kako je izobeno u <A> pozitivno ocijeno od strane prema Certifikatu <C>.

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm torul (urm toarele) standard(e) sau alte(e) documente (documentele) normative), cu condiția ca acestea s  fie utilizate n conformitate cu instrucțiunile noastre;
- 18 Direktivi, med senere  ndringer;
- 19 Direktiv, med f retnede  ndringer;
- 20 Direktive, s tekovne vzajemnih;
- 21 Direktivoje su popunjajumos;
- 22 Direktivas, segun lo emendado;
- 23 Direktiva, segun lo emendado;
- 24 Direktiva, s tekovne vzajemnih;
- 25 Degistirmis haliyle Yonetmeliker;

- 16 Megfelel nek az albbi szabvny(ok)nak vagy egyeb rnyad dokumentum(ok)nak, ha azokat elbrs ez szerint hasznljk;
- 17 s niti in conformitate cu urm 

INDICE

Pagina

| | |
|--|---|
| Installazione della sezione interna | 1 |
| Installazione della sezione esterna | 2 |
| Tubazioni del refrigerante | 2 |
| Linea di drenaggio..... | 3 |
| Disidratazione sotto vuoto dell'impianto | 3 |
| Collegamenti elettrici da eseguire localmente..... | 3 |
| Installazione del comando a distanza | 4 |
| Lista di controllo | 5 |
| Caratteristiche speciali | 5 |





QUESTA SEZIONE INTERNA DEVE ESSERE ACCOPPIATA ESCLUSIVAMENTE CON UNA SEZIONE ESTERNA DAIKIN!



SOLO UN'ATTENTA LETTURA DI QUESTO MANUALE CONSENTE UNA CORRETTA INSTALLAZIONE. RICORDARSI DI CONSEGNARE ALL'UTENTE L'ACCLUSO MANUALE D'USO.

PER TUTTO CIO' CHE NON E' DESCRITTO IN QUESTO MANUALE E' NECESSARIO FARE RIFERIMENTO AL MANUALE D'INSTALLAZIONE DELLA SEZIONE ESTERNA.

Accessori a corredo

| | | |
|--|------------|---|
| Filtro aria di ripresa | 1 |  |
| Manuale d'uso Manuale d'installazione | copia cad. |  |

Accessori optional

| | |
|---|---|
| Adattatore di cablaggio per batteria di riscaldamento elettrica (KRP1B61) |  |
| Comando a distanza |  |



L'INSTALLAZIONE O IL COLLEGAMENTO IMPROPRI DELL'APPARECCHIO O DEI SUOI ACCESSORI POSSONO COMPORTARE RISCHI DI FOLGORAZIONE, DI CORTOCIRCUITI, DI DISPERSIONI ELETTRICHE, DI INCENDIO O DI ALTRI TIPI DI DANNI ALL'APPARECCHIO. E' INDISPENSABILE USARE ESCLUSIVAMENTE ACCESSORI DI COSTRUZIONE DAIKIN, CHE DEVONO ESSERE INSTALLATI DA UNO SPECIALISTA E SOLO PER L'USO CON QUESTO APPARECCHIO.

IN CASO DI DUBBI IN MERITO ALLE PROCEDURE D'INSTALLAZIONE O D'USO E' INDISPENSABILE CONTATTARE IL SERVIZIO D'ASSISTENZA DAIKIN, CHE FORNIRA' CONSIGLI E INFORMAZIONI.

INSTALLAZIONE DELLA SEZIONE INTERNA



L'interruttore magnetotermico non deve essere mai chiuso prima del completamento dei lavori d'installazione!

In caso di dubbio contattare il Servizio d'Assistenza Daikin per avere conferma della combinazione tra la sezione interna e la sezione esterna.

Disegni d'assieme (Vedere la figura 1)


- 1 tubazione del liquido in rame con diam. 6,4 mm o 1/4"
- 2 tubazione del gas in rame con diam. 9,52 mm o 3/8"
- 3 attacco di drenaggio con diam. ext. 27,2 mm e diam. int. 21,6 mm
- 4 boccia in gomma per ingresso dei cavi dell'interruttore ON/OFF, del comando a distanza e dell'adattatore di cablaggio per la batteria di riscaldamento elettrica.
- 5 boccia in gomma per l'ingresso dei cavi d'alimentazione
- 6 spazio di servizio
- 7 quadro elettrico
- 8 coperchio del quadro elettrico
- 9 vite per l'apertura del coperchio del quadro elettrico

Scelta della luogo d'installazione



Accertarsi che la sezione esterna sia stata installata fuori della portata di bambini!

Questi apparecchi sono progettati per installazione incassata a soffitto e per essere collegati a un canale da 500 mm.

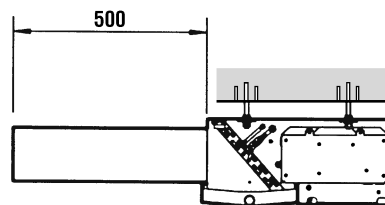

Intorno all'apparecchio è indispensabile lasciare lo spazio necessario per il collegamento delle tubazioni, dei collegamenti elettrici, per il servizio e la manutenzione.

Accertarsi che l'apparecchio venga installato in modo tale che:

- la sezione esterna, la sezione interna e i cavi di collegamento si trovino ad almeno 1 metro di distanza da apparecchi radiotelevisivi. Tale accorgimento è indispensabile ai fini della prevenzione di eventuali interferenze tra l'unità e gli apparecchi radiotelevisivi,
- l'aria possa essere distribuita in tutto il locale da climatizzare.
- il soffitto sia in grado di reggere il peso dell'apparecchio,
- non vi siano ostruzioni all'ingresso e all'uscita dell'aria,
- il foro nella parete per il passaggio delle linee frigorifere, dei cavi elettrici e della linea di drenaggio possa essere eseguito senza alcun impatto sulla struttura dell'edificio.

Consultare un installatore fiduciario Daikin in caso di installazione in ambienti con caratteristiche speciali (come per esempio quelli caratterizzati dalla presenza di oli minerali nei dintorni o dalla presenza di gas solforosi, oppure nelle cui vicinanze vengano usati dei composti chimici, in cui siano presenti gas infiammabili volatili, nei quali si verifichino grosse fluttuazioni della tensione d'alimentazione o nei quali siano installati dei macchinari che generino onde elettromagnetiche).

Installazione


Scelta della posizione

- Devono essere garantiti gli spazi liberi necessari a scopo di manutenzione o di servizio
- Ci si deve accertare che nessuna tubazione transiti nell'area tratteggiata sulla [figura 2](#); in caso contrario:
 - si potrebbero verificare gocciolamenti di condensa sul quadro elettrico,
 - le tubazioni potrebbero ostacolare l'apertura del quadro elettrico.
- Verificare che la lunghezza delle tubazioni di collegamento della sezione esterna sia inferiore al massimo specificato.


Preparazione prima dell'installazione

- Relazione tra l'apertura a soffitto e la posizione dei tiranti filettati ([Vedere la figura 1](#)).
- Esecuzione dei fori sulla parete esterna per il passaggio dei cavi elettrici, delle linee frigorifere e della linea di drenaggio.
 - Il foro deve avere pendenza verso l'esterno.
 - Il foro deve essere largo quanto basta per poter alloggiare una guaina protettiva (non di fornitura Daikin) da 70–80 mm di diametro.
 - Usare un elemento esterno di tamponamento (non di fornitura Daikin) per mascherare il foro.

- 1 guaina protettiva (non di fornitura Daikin)
- 2 elemento esterno di tamponamento (non di fornitura Daikin)



- Il ventilatore di questa sezione esterna ha una velocità tale da garantire l'erogazione di una prevalenza utile normale.
- Installare i tiranti filettati di sospensione

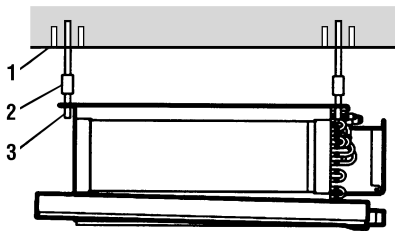


- 1 ancoraggio (non di fornitura Daikin)
- 2 boccola di regolazione (non di fornitura Daikin)
- 3 tirante di sospensione (non di fornitura Daikin)

I tiranti devono avere una filettatura M10.

Nei soffitti esistenti i tiranti devono essere assicurati mediante ancoraggi fissati con dei tasselli in gomma, plastica o metallo che garantiscano la resistenza necessaria a reggere il peso dell'apparecchio.

Installazione della sezione interna

Installare provvisoriamente la sezione interna. Inserire le staffe di sospensione nei tiranti. Il serraggio deve essere eseguito saldamente usando un dado, un controdado e una rosetta sulla parte superiore della staffa e un dado e una rosetta sulla parte inferiore.



- 1 dado
- 2 rosetta
- 3 serrare dado e controdado



NOTA Controllare che l'apparecchio sia livellato in corrispondenza dei suoi quattro angoli. ([Vedere la figura 3](#))

- 1 tubo vinilico riempito con acqua
- 2 livello dell'acqua.

INSTALLAZIONE DELLA SEZIONE ESTERNA

Fare riferimento al manuale d'installazione della sezione esterna

TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE

La presente unità è stata creata appositamente per l'utilizzo del refrigerante R410A.

Linee da realizzare localmente

L'esecuzione di queste linee deve essere effettuata da un frigorista qualificato e deve essere conforme alle Normative Locali e Nazionali.

Collegamento delle tubazioni

- Vedere i "Disegni d'assieme" a [pagina 1](#) per quanto riguarda i diametri dei tubi necessari.
- Se l'apparecchio viene inserito in un sistema multi è necessario usare i riduttori che corredano la sezione esterna nel caso in cui la tubazione proveniente da una sezione interna non si combini con l'attacco di cui è dotata la sezione esterna. Per maggiori dettagli vedere il foglio d'istruzione che correda la sezione esterna.
- La linea del gas e la linea del liquido devono essere isolate separatamente con un materiale a base di schiuma di polietilene avente una conduttività termica tra 0,041 e 0,052 W/mK.


| Sezione interna | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Isolamento | Diametro interno | spessore della parete |
| tubazione del gas | 12–15 mm | 8–10 mm |
| tubazione del liquido | 8–10 mm | 7–10 mm |



NOTA La linea del gas deve essere isolata mediante schiuma di polietilene in grado di resistere a una temperatura di 110°C.



Quando si fanno passare le linee frigorifere attraverso un foro praticato in una parete occorre prestare la massima attenzione affinché nelle tubazioni non possa entrare né sporcizia né umidità. Le estremità delle tubazioni devono quindi essere chiuse con dei tappi in plastica o acceccandole con del nastro isolante.

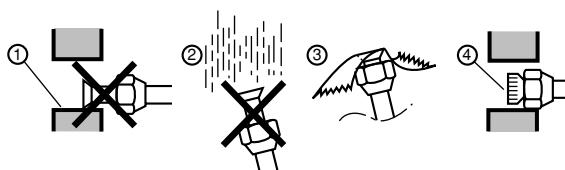

- 1 polvere
- 2 umidità
- 3 nastro isolante
- 4 tappo

COLLEGAMENTI ELETTRICI DA ESEGUIRE LOCALMENTE




- E' necessario che i componenti elettrici e i collegamenti da eseguire localmente siano eseguiti sempre da un elettricista qualificato, tenendo presenti le prescrizioni delle norme vigenti in loco su tale argomento.
- Il circuito d'alimentazione che viene usato deve essere dedicato. Il circuito d'alimentazione non deve mai essere, per nessun motivo, condiviso con altre utenze.
- Prima di dare corrente è indispensabile verificare che il valore della tensione disponibili sia compreso tra $\pm 10\%$ del valore nominale indicato sulla targa dell'apparecchio.
- Sia in fase di inserimento che di rimozione dei connettori occorre fare attenzione a non piegare la scheda a circuiti stampati.


LINEA DI DRENAGGIO



- La linea di drenaggio deve avere una pendenza continua verso la direzione del flusso.
- La linea di drenaggio non deve essere sifonata.
- L'estremità della linea di drenaggio non deve mai risultare immersa nell'acqua.
- Quando è necessario prolungare il flessibile di drenaggio a corredo anche la prolunga deve essere isolata per tutto il percorso che fa all'interno dell'edificio usando un materiale a base di schiuma di polietilene (non di fornitura Daikin).



- 1 flessibile di drenaggio fissato alla sezione interna
- 2 parte della prolunga del flessibile che corre all'interno dell'edificio.
- 3 parete divisoria
- 4 schiuma di polietilene.



Collegamenti elettrici da eseguire localmente

I collegamenti devono essere eseguiti in conformità con le indicazioni desumibili dagli schemi elettrici (vedere la figura 6) e dai disegni d'assieme. (Vedere la figura 1)

⏏ : Collegamenti elettrici eseguiti sul posto

□□□ : Morsetto

⊞ : Connettore

○, — : Fascetta del cavo

Ⓧ : Vite di collegamento a terra

BLK : Nero

BLU : Blu

BRN : Marrone

GRN : Verde

GRY : Grigio

ORG : Arancione

RED : Rosso

WHT : Bianco

YLW : Giallo

A1P..... Scheda a circuiti stampati

C1R..... Condensatore (motore del ventilatore)

F1T..... Fusibile termico 152°C (M1F incassato)

F1U..... Fusibile (250 V/5 A)

HAP..... Diode luminoso (monitoraggio di servizio - verde)

M1F..... Motore (ventilatore)

R1T..... Termistore (aria)

R2T..... Termistore (liquido)

R3T..... Termistore (bobina)

RyF1-4..... Relé magnetico (ventilatore)

SS1..... Commutatore (emergenza)

X1M,X2M..... Morsetteria

RC..... Ricevitore di segnale

T1R..... Trasformatore

TC..... Circuito per la trasmissione del segnale

ADATTATORE PER COLLEGAMENTO ELETTRICO

RyH..... Relé magnetico

Verifica del drenaggio

Accertarsi che il flessibile di drenaggio sia saldamente collegato.

Immettere dell'acqua nella bacinella di raccolta condensa e controllare che il deflusso possa avvenire regolarmente.

DISIDRATAZIONE SOTTO VUOTO DELL'IMPIANTO

Fare riferimento al Manuale d'Installazione che correda la sezione esterna.

CONNETTORE PER PARTI OPZIONALI

| | |
|----------------|--|
| X33A..... | Connettore (adattatore per collegamento elettrico) |
| X35A..... | Connettore (adattatore per il comando di gruppo) |
| X40A..... | Connettore (accensione/spegnimento a distanza, disattivazione forzata) |
| X60A,X61A..... | Connettore (adattatore interfaccia per i modelli della serie Sky Air) |

NON DI FORNITURA

| | |
|----------|------------------------|
| K1R..... | Relé magnetico |
| EH..... | Riscaldatore elettrico |

| | |
|------------------------------------|--|
| Wired remote controller | : Unità di comando a distanza a collegamento elettrico |
| Details of wired remote controller | : Dettagli relativi all'unità di comando a distanza a collegamento elettrico |
| Adaptor for wiring | : Adattatore per collegamento elettrico |
| Terminals for operation indicator | : Terminali per indicatore di operazione |
| Fan operation | : Funzionamento del ventilatore |
| Compressor operation | : Funzionamento del compressore |
| Switch box | : Quadro elettrico |

NOTA



1. Nel caso che si utilizzi una unità di comando a distanza centrale, collegarla all'unità' seguendo le istruzioni del manuale fornito in dotazione.
2. Il modello di unità di comando a distanza varia a seconda della combinazione del sistema. Prima di procedere ai collegamenti, accertarsi che cataloghi e materiale tecnico siano corretti.


NOTA



Quando si deve installare una batteria elettrica di riscaldamento occorrono dei collegamenti elettrici aggiuntivi e l'uso di un'alimentazione elettrica monofase a 230 V e 50 Hz separata dall'alimentazione principale.

Cavi e fusibili dei collegamenti da eseguire localmente

- Usare solo cavi con conduttori pieni per evitare l'allentamento dei conduttori stessi
- Fare riferimento al Manuale d'Installazione della sezione esterna per quanto riguarda il dimensionamento dei fusibili e dei cavi (non di fornitura Daikin)
- Per l'esecuzione del collegamento tra cavi e morsetti si deve eliminare 8 mm di isolamento come massimo



- Aprire il coperchio del quadro elettrico dell'apparecchio in lavorazione. Fare scorrere i cavi all'interno della boccola in gomma 5 (Vedere la figura 1) e collegarli ai morsetti corrispondenti.

NOTA



Per il collegamento della linea d'alimentazione alla rispettiva morsettiera occorre tenere presenti i concetti che saranno di seguito enunciati:

- Non collegare mai cavi di differente sezione allo stesso morsetto.
- I cavi di pari sezione devono essere collegati allo stesso morsetto con le modalità indicate nella figura che segue.



INSTALLAZIONE DEL COMANDO A DISTANZA



- Il comando a distanza non deve mai essere installato in prossimità di un dispositivo di riscaldamento o in una posizione direttamente esposta ai raggi solari.
- Durante l'installazione occorre evitare di toccare a mani nude la scheda a circuiti stampati.

Istruzioni per l'installazione e impostazioni sul posto

Fare riferimento al manuale d'installazione in dotazione con l'unità di comando a distanza opzionale.

Impostazione della sostituzione del filtro dell'aria



Installando un filtro sull'aspirazione e sulla mandata la durata dell'apparecchio aumenta.

Impostazione

- Sul display del comando a distanza appare l'indicazione quando è giunto il momento di pulire i filtri dell'aria.
- Il secondo n. di codice deve essere cambiato a seconda della polverosità dell'aria del locale (l'impostazione di fabbrica del secondo n. di codice corrisponde a '01', cioè ad aria poco polverosa).

| Impostazione | Intervallo di visualizzazione | Modo n. | 1° n. di codice | 2° n. di codice |
|----------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| aria leggermente polverosa | ±2500 ore | 20 | 0 | 01 |
| aria molto polverosa | ±1250 ore | 20 | 0 | 02 |

Abilitazione del sensore remoto

Il cliente ha la facoltà di scegliere il sensore da usare. Sia il comando a distanza che la sezione interna sono dotati di un sensore costituito da un termistore.

Impostazione

- Per abilitare o disabilitare il sensore remoto occorre cambiare il secondo n° di codice secondo le indicazioni contenute nella tabella che segue.

| Impostazione | modo n. | 1° n. di codice | 2° n. di codice |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|
| abilitato | 20 | 2 | 01 |
| disabilitato | 20 | 2 | 02 |



PRECAUZIONI da seguire per sistemi multi a pompa di calore

Abilitazione del sensore remoto nel caso di un sistema multi a pompa di calore.

Quando in modalità di riscaldamento il termostato toglie il consenso alla valvola della sezione esterna non si chiude del tutto e quindi viene attraversata da un po' di refrigerante che provoca un'aumento della temperatura dello scambiatore di calore. In tale situazione il sensore dell'apparecchio rileva una temperatura che è maggiore rispetto a quella che regna effettivamente in ambiente, provocando qualche problema in fase di avviamento in modalità di riscaldamento. Abilitando il sensore del comando a distanza viene invece rilevata la temperatura ambiente effettiva invece di quella alterata dallo scambiatore di calore.

Impostare la funzione di attivazione/disattivazione esterna

Il cliente è in grado di selezionare la funzione di disattivazione ESTERNA o di attivazione/disattivazione ESTERNA.

| Impostazione | Modo n. | 1° n. di codice | 2° n. di codice |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| DISATTIVAZIONE ESTERNA | 22 | 1 | 01 |
| ATTIVAZIONE/ DISATTIVAZIONE ESTERNA | 22 | 1 | 02 |

LISTA DI CONTROLLO

Una volta terminata l'installazione controllare i seguenti punti:

| Spuntare ✓ dopo l'operazione | |
|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | La sezione interna è fissata saldamente? |
| <input type="checkbox"/> | E' stata eseguita la prova di tenuta delle linee del gas? |
| <input type="checkbox"/> | L'isolamento termico: <ul style="list-style-type: none"> • della linea del gas è adeguato? • della linea del liquido è adeguato? • nelle parti della linea di scarico condensa che corrono all'interno dell'edificio è adeguato? |
| <input type="checkbox"/> | La condensa defluisce regolarmente dalla bacinella? |
| <input type="checkbox"/> | Il valore della tensione di linea rientra nel campo di tolleranza? |
| <input type="checkbox"/> | E' stato eseguito il collegamento a terra? |
| <input type="checkbox"/> | I cavi usati sono di tipo adatto? |
| <input type="checkbox"/> | Le bocche d'ingresso e d'uscita dell'aria sono sgombre da ogni ostacolo? |
| <input type="checkbox"/> | Nel caso in cui si abbia a che fare con un sistema multi verificare che a tutte le sezioni interne arrivino cavi e tubi contrassegnati dallo stesso codice (A/B/C/D/E). |

CARATTERISTICHE SPECIALI

Direzionalità dell'aspirazione dell'aria (Vedere la figura 4)

Questa caratteristica permette al cliente di scegliere la direzione dalla quale viene aspirata l'aria. Spostando il pannello d'accensione dal fondo dell'apparecchio alla sua parte posteriore, la direzione ingresso passa da orizzontale a verticale dal basso.

Scarico della bacinella di raccolta condensa (Vedere la figura 5)

Il cliente ha la possibilità di realizzare lo scarico della condensa dal lato destro o dal lato sinistro dell'apparecchio.

Interruttore esterno di disattivazione - di attivazione/ disattivazione

Permette di attivare o disattivare l'apparecchio da una postazione remota.

Quando il contatto dell'interruttore è aperto è possibile usare il comando a distanza. Quando il contatto è invece chiuso l'apparecchio è disattivato.

(Nota: la lunghezza massima del collegamento corrisponde a 10 metri).

Sistemi con unità master e unità asservite

La modalità di funzionamento del sistema è quella dell'unità master. Quindi, indipendentemente dalle impostazioni dei termostati, se l'unità master è in raffreddamento l'intero sistema può funzionare solo in raffreddamento, mentre se l'unità master è in riscaldamento l'intero sistema può funzionare solo in riscaldamento.

- Quando l'unità master è inattiva la modalità di funzionamento dell'intero sistema corrisponde a quella del primo apparecchio che è stato attivato.
- Contattare il Servizio d'Assistenza Daikin per quanto concerne l'impostazione dell'unità master.

NOTES





4PW23698-1 A 000000U

Copyright © Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW23698-1A